


Caratteristiche geometriche e costruttive del pozzetto di campionamento

Dimensioni in pianta del pozzetto: ... cm x ... cm

Sezione del pozzetto:

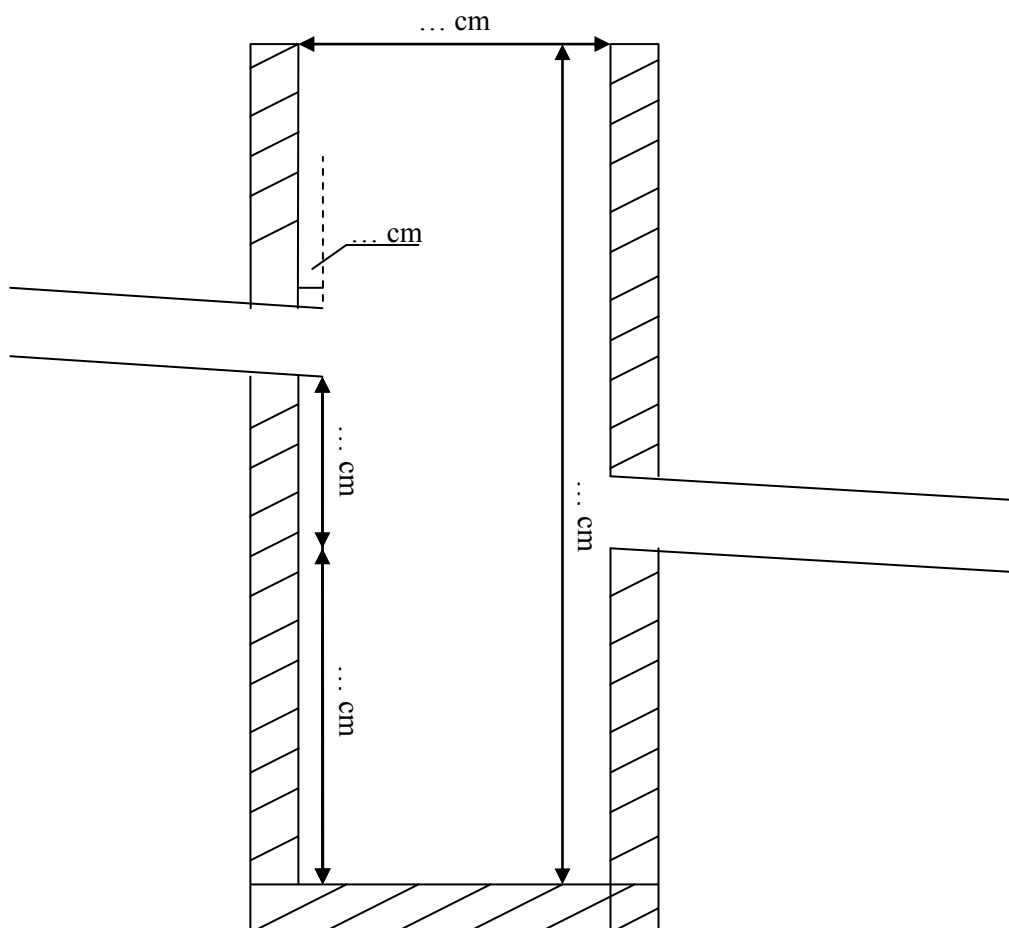

Specifiche del Gestore del SII in merito al pozzetto di campionamento

Il pozzetto, del tipo a caduta, dovrà avere una ritenzione di almeno 50 lt. ed essere posto in opera in modo tale che la differenza di quota tra fondo pozzetto ed il tubo di uscita sia almeno di 30 cm, e tra il tubo in entrata e quello in uscita di almeno 20 cm.